



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号: TL226-250086

样品名称 Soudasil San A 速的奥醇型净味厨卫防霉胶

型号规格 300ml

委托单位 速的奥(太仓)实业有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别: 普通送样

报告编号: TL226-250086

委托编号: TL22-233007

第1页 共3页

委托单位	速的奥(太仓)实业有限公司	联系方式	15501523166
单位地址	江苏省太仓市浏家港新港公路	委托日期	2023年11月02日
样品名称	Soudasil San A速的奥醇型净味厨卫防霉胶	样品编号	TL22-233007-02
生产单位	速的奥(太仓)实业有限公司	生产日期	--
型号规格	300ml	批号	--
样品数量	2支	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2023年11月02日
样品状态	透明膏状		
判定依据	--		
检验日期	2023年11月03日~2025年01月10日	签发日期	2025年01月23日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	该样品本次检验结果见汇总页。 检验机构 (盖章)		
备 注	--		

批准: 胡晓珍

审核: 徐宴华

编制: 沈宇辰



上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别: 普通送样
委托编号: TL22-233007

报告编号: TL226-250086
第2页 共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	耐霉菌性, 级	--	0	GB/T 1741-2020	--
说明	应委托单位要求: 1、序号1项按GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》进行检测。 ——选用培养皿法, 培养时间: 420d。载体: 铝板。湿膜厚度: 2mm。养护条件: 温度 (23±2) °C、湿度 (50±5) %RH。养护7d。 ——实验菌种: 黑曲霉CGMCC 3.5487、黄曲霉CGMCC 3.3950、腊叶芽枝霉CGMCC 3.2757、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、桔青霉CGMCC 3.2913、绿色木霉CGMCC 3.2941、出芽短梗霉CGMCC 3.837、链格孢CGMCC 3.4255。				

联系方式: 上海市申富路568号 (邮编: 201108) 021-54425641 / 54425584

JC/BG 6-043-2024

- 声明:
- 以上检验结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。
 - 未经本机构同意, 不得部分复制本报告。
 - 本机构不负责为委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
 - 委托单位应妥善保管报告, 承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
 - 送样检验结果仅对来样负责。




上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告


检验类别: 普通送样
委托编号: TL22-233007

报告编号: TL226-250086
第3页共3页

报告附图

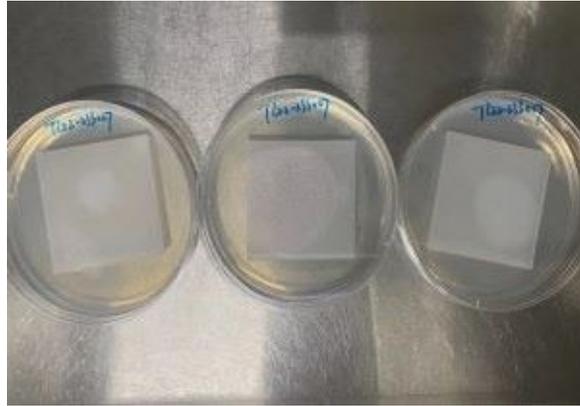

测试前

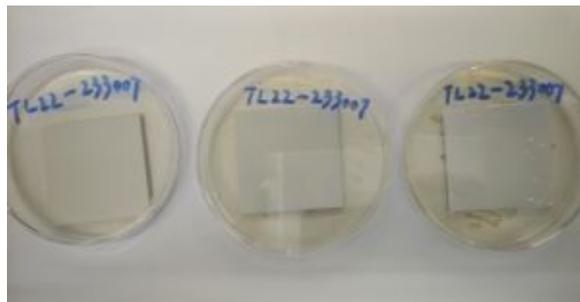

测试后

(本报告内容结束)