



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检测报告编号: HJ2025ZL0790

委托单编号: T2025ELP-R-2743965

本报告页数: 共2页

环境标志产品认证



产品名称: 极瓷50 纯聚脲美缝剂

申请单位: 皇氏工匠(上海)企业发展有限公司

生产单位: 皇氏工匠科技(江苏)有限公司

委托单位: 中环联合(北京)认证中心有限公司

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检验检测专用章 2025年9月30日

环境标志产品认证检测报告

检测单位名称： 国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

本报告正文第 1 页 共2页

产品名称	极瓷50 纯聚脲美缝剂	型号规格	RS95F质量比 (A:B=1:1)	商标	第32922087号
委托单位	中环联合（北京） 认证中心有限公司	委托人	杨思宇	样品等级	——
申请单位	皇氏工匠（上海）企业 发展有限公司	样品单编号	——	委托单编号	T2025ELP-R- 2743965
生产单位	皇氏工匠科技(江苏)有 限公司	送样数量	500g×2	送样人	——
封样状况 样品状况	样品标签完好 样品无损坏	检测数量	500g×2	收样日期	2025年9月5日
检测环境 条件说明	——	检测样品原编 号或生产日期	2025年8月31日	检测日期	2025年09月18日 至2025年09月29 日
检测依据	详见数据页				
判定依据	HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》				
检测结果	送检样品检测结果详见第2页。				
检测结论	检测和判定依据中规定应检6项，共检6项，合格6项。				
备注	本检测结果仅对收到的样品负责。				

批 准： 冀芝红 审 核： 张亚成 主 检： 韩旺

环境标志产品认证检测报告

检测单位名称: 国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

本报告正文第 2 页 共2页

序号	检测项目	检测依据	标准要求	检测结果	单项判定
1	苯, g/kg	GB 18583-2008	≤ 2.0	未检出 (注1)	符合
2	甲苯+乙苯+二甲苯, g/kg	GB 18583-2008	≤ 2.0	未检出 (注2)	符合
3	卤代烃, g/kg	GB 18583-2008	≤ 2.0	未检出 (注3)	符合
4	总挥发性有机物, g/L	GB 18583-2008	≤ 400	31	符合
5	游离甲苯二异氰酸酯, g/kg	GB 18583-2008	≤ 5.0	未检出 (注4)	符合
6	丙酮, g/kg	GB 18583-2008	≤ 0.75	未检出 (注5)	符合

附注: 主要检测设备:

1. 电热鼓风干燥箱;
2. 气相色谱仪;
3. 紫外可见分光光度计。

注1: 检出限为0.02g/kg

注2: 检出限为0.02g/kg

注3: 检出限为0.1g/kg

注4: 检出限为0.1g/kg

注5: 检出限为0.02g/kg

检测地址: 北京市石景山区金顶北路69号;

联系电话: 4000330789、010-88724984。

2. 任务编号: T2025ELP-R-2743965

(本页以下空白)

***** 结 束 *****

注意事项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效；
2. 部分复制本报告无效，复制后应带有防伪底纹；
3. 本报告无“主检/编制、审核、批准”签字无效；
4. 本报告涂改无效；
5. 若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理；
6. 委托送检样品的代表性和真实性及相关委托信息的真实性由委托方负责；委托送检报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责；
7. 报告未加盖CMA标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司所属检测中心


国家建筑防火产品安全质量检验检测中心

国家节水器具产品质量检验检测中心

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心

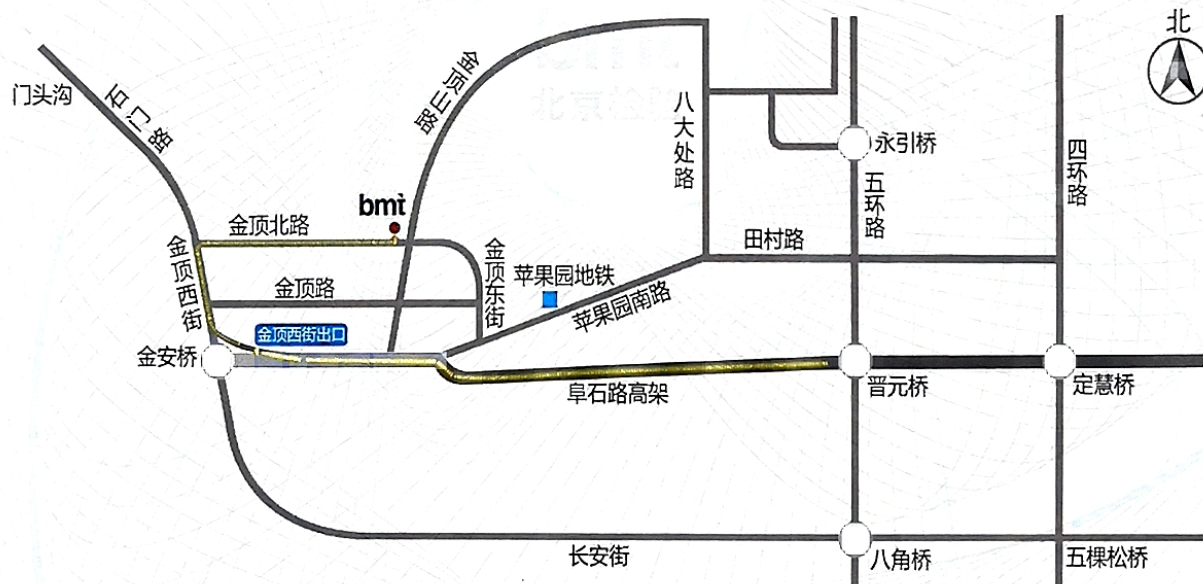

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。



扫一扫 关注我们

总 部：北京市石景山区金顶北路69号(100041)
分场所：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号(102402)

客 服 热 线：400-0330-789
客服传真(Fax)：010-8871 5189
网 址 (Web)：www.bmtbj.cn

真伪查询专线：400-0330-789
真伪查询邮箱：chaxun@bmtbj.cn
投 诉 邮 箱：tousu@bmtbj.cn